




PROMEDIO Y MEDIANA DE LA CARGABILIDAD QUE HAN TENIDO LOS TRANSFORMADORES EN EL SNT

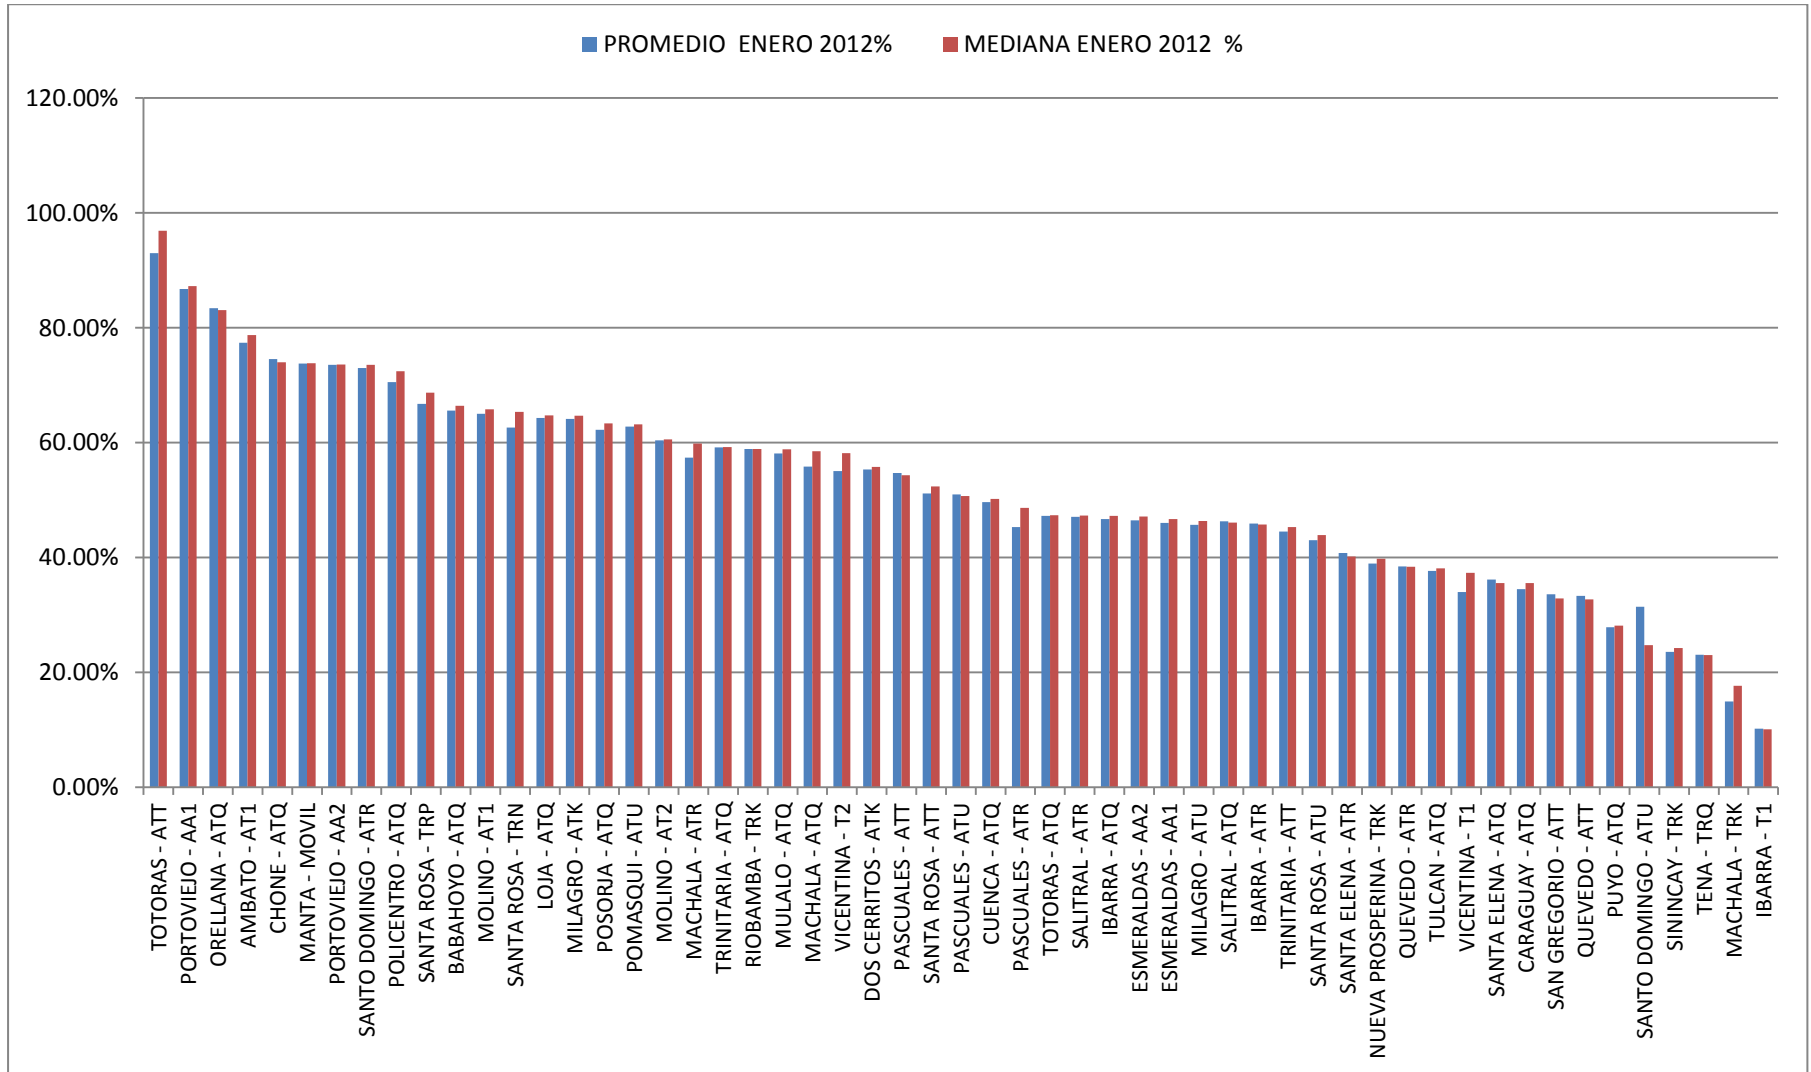

**DIAS EN LOS QUE SE SOBREPASA EL 80% DE LA POTENCIA NOMINAL DE LOS TRANSFORMADORES DEL SNT.**

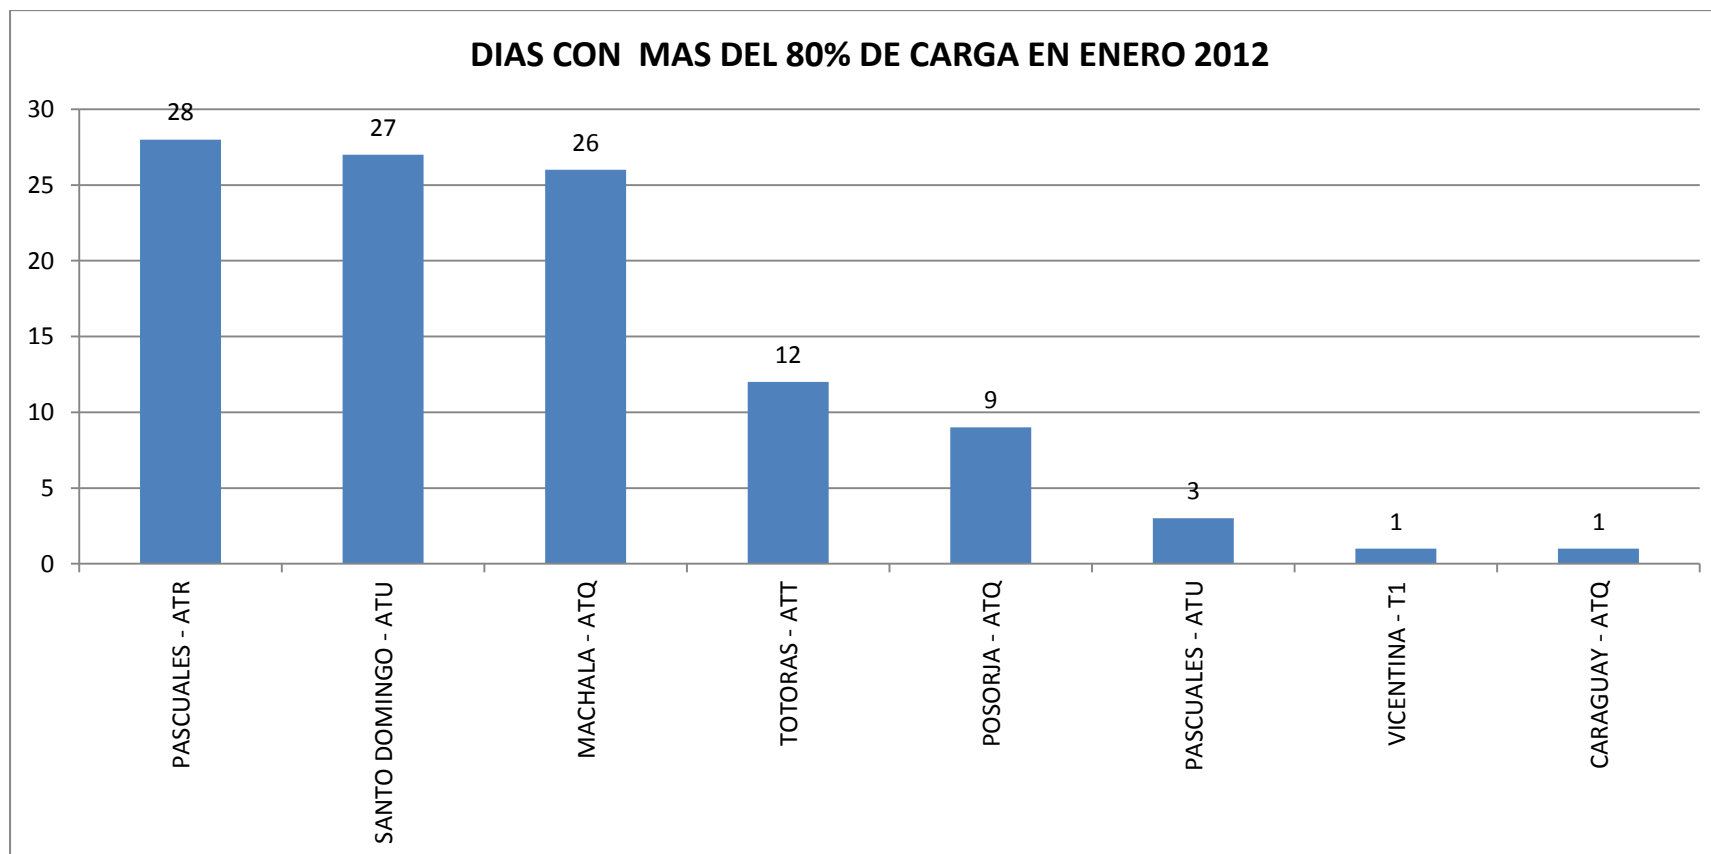


PROMEDIO Y MEDIANA DE LA CARGABILIDAD QUE HAN TENIDO LOS CIRCUITOS DE 138 KV

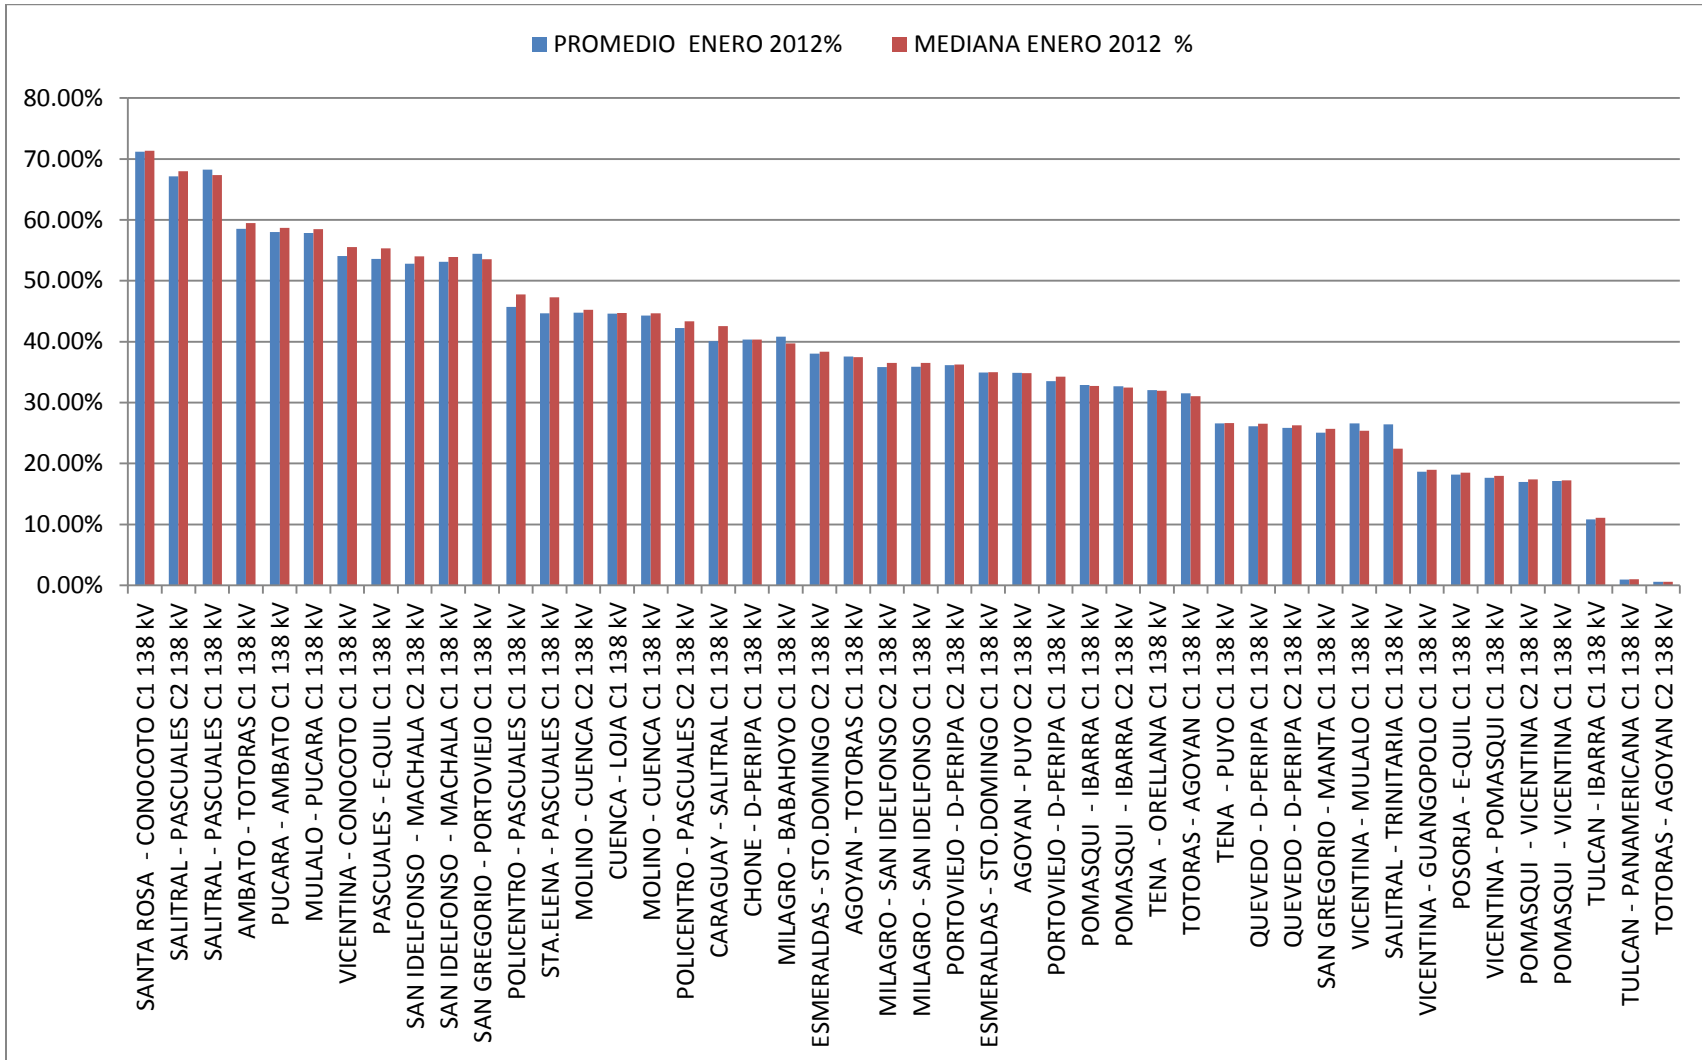

# ESTADISTICA OPERATIVA ENERO 2012



## PROMEDIO Y MEDIANA DE LA CARGABILIDAD QUE HAN TENIDO LOS CIRCUITOS DE 230 kV

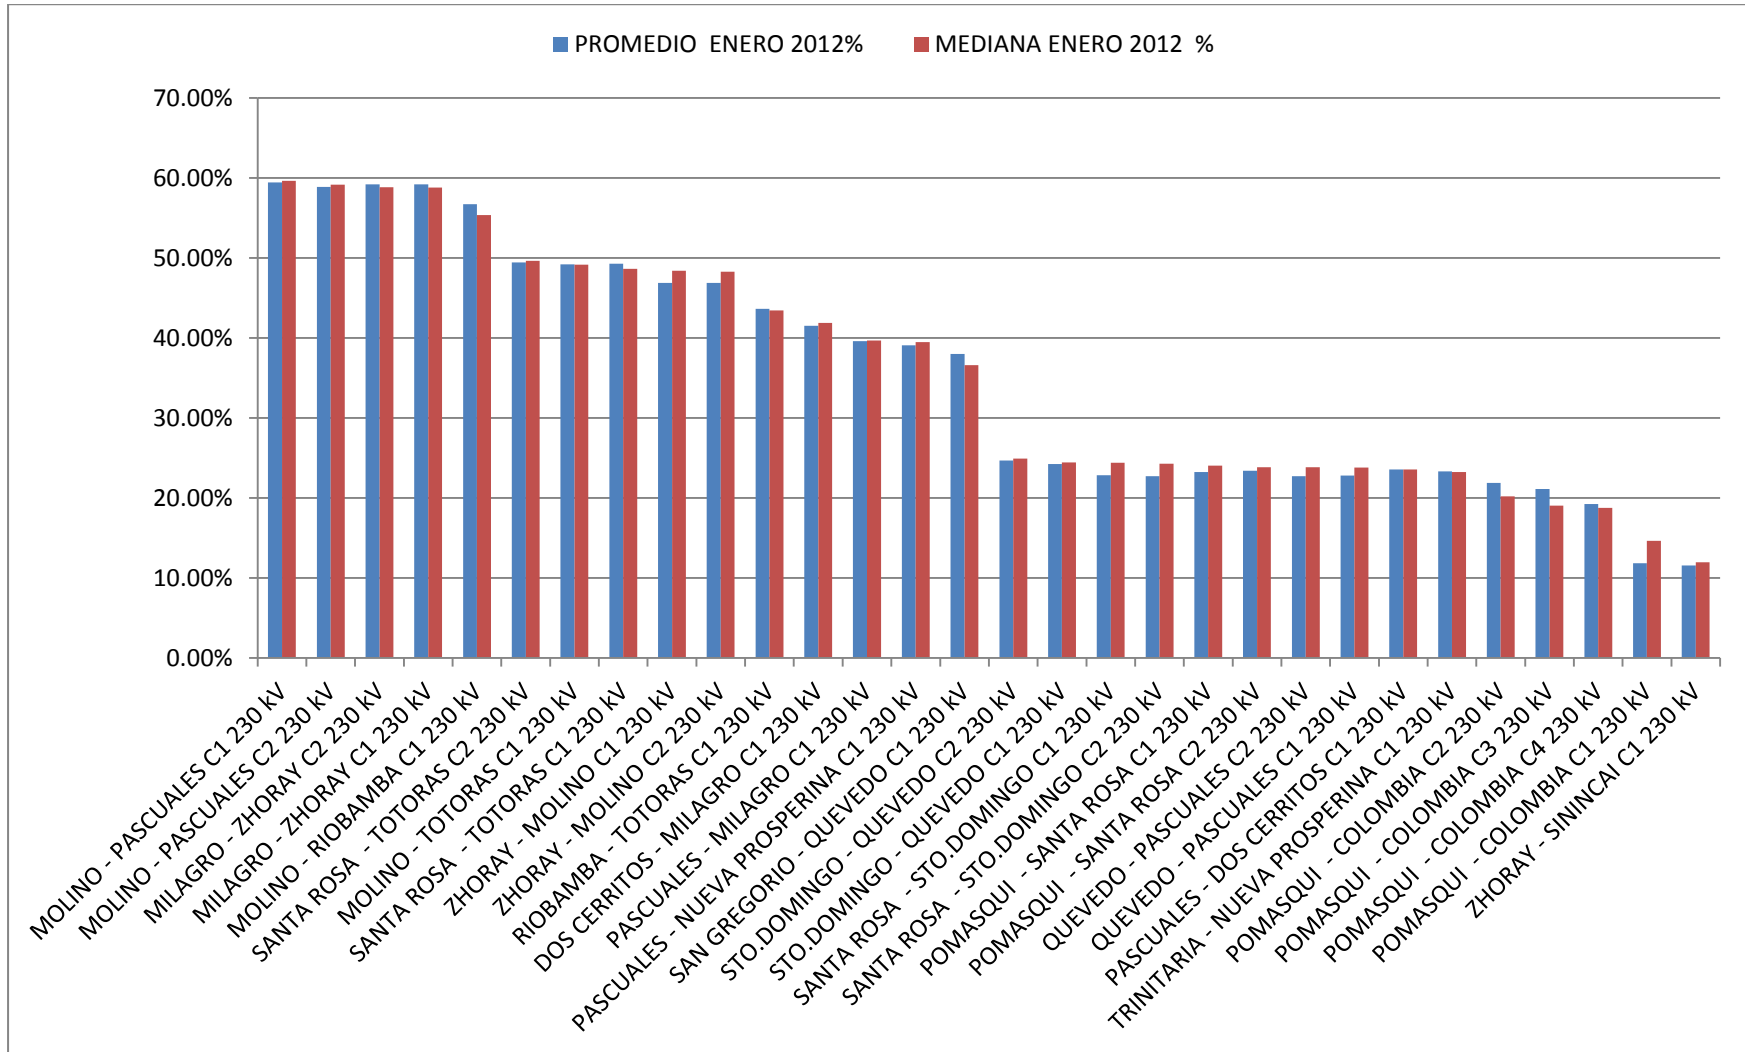

**DIAS EN LOS QUE SE SOBREPASA EL 80% DE LA POTENCIA NOMINAL DE LOS CIRCUITOS DEL SNT.**

