


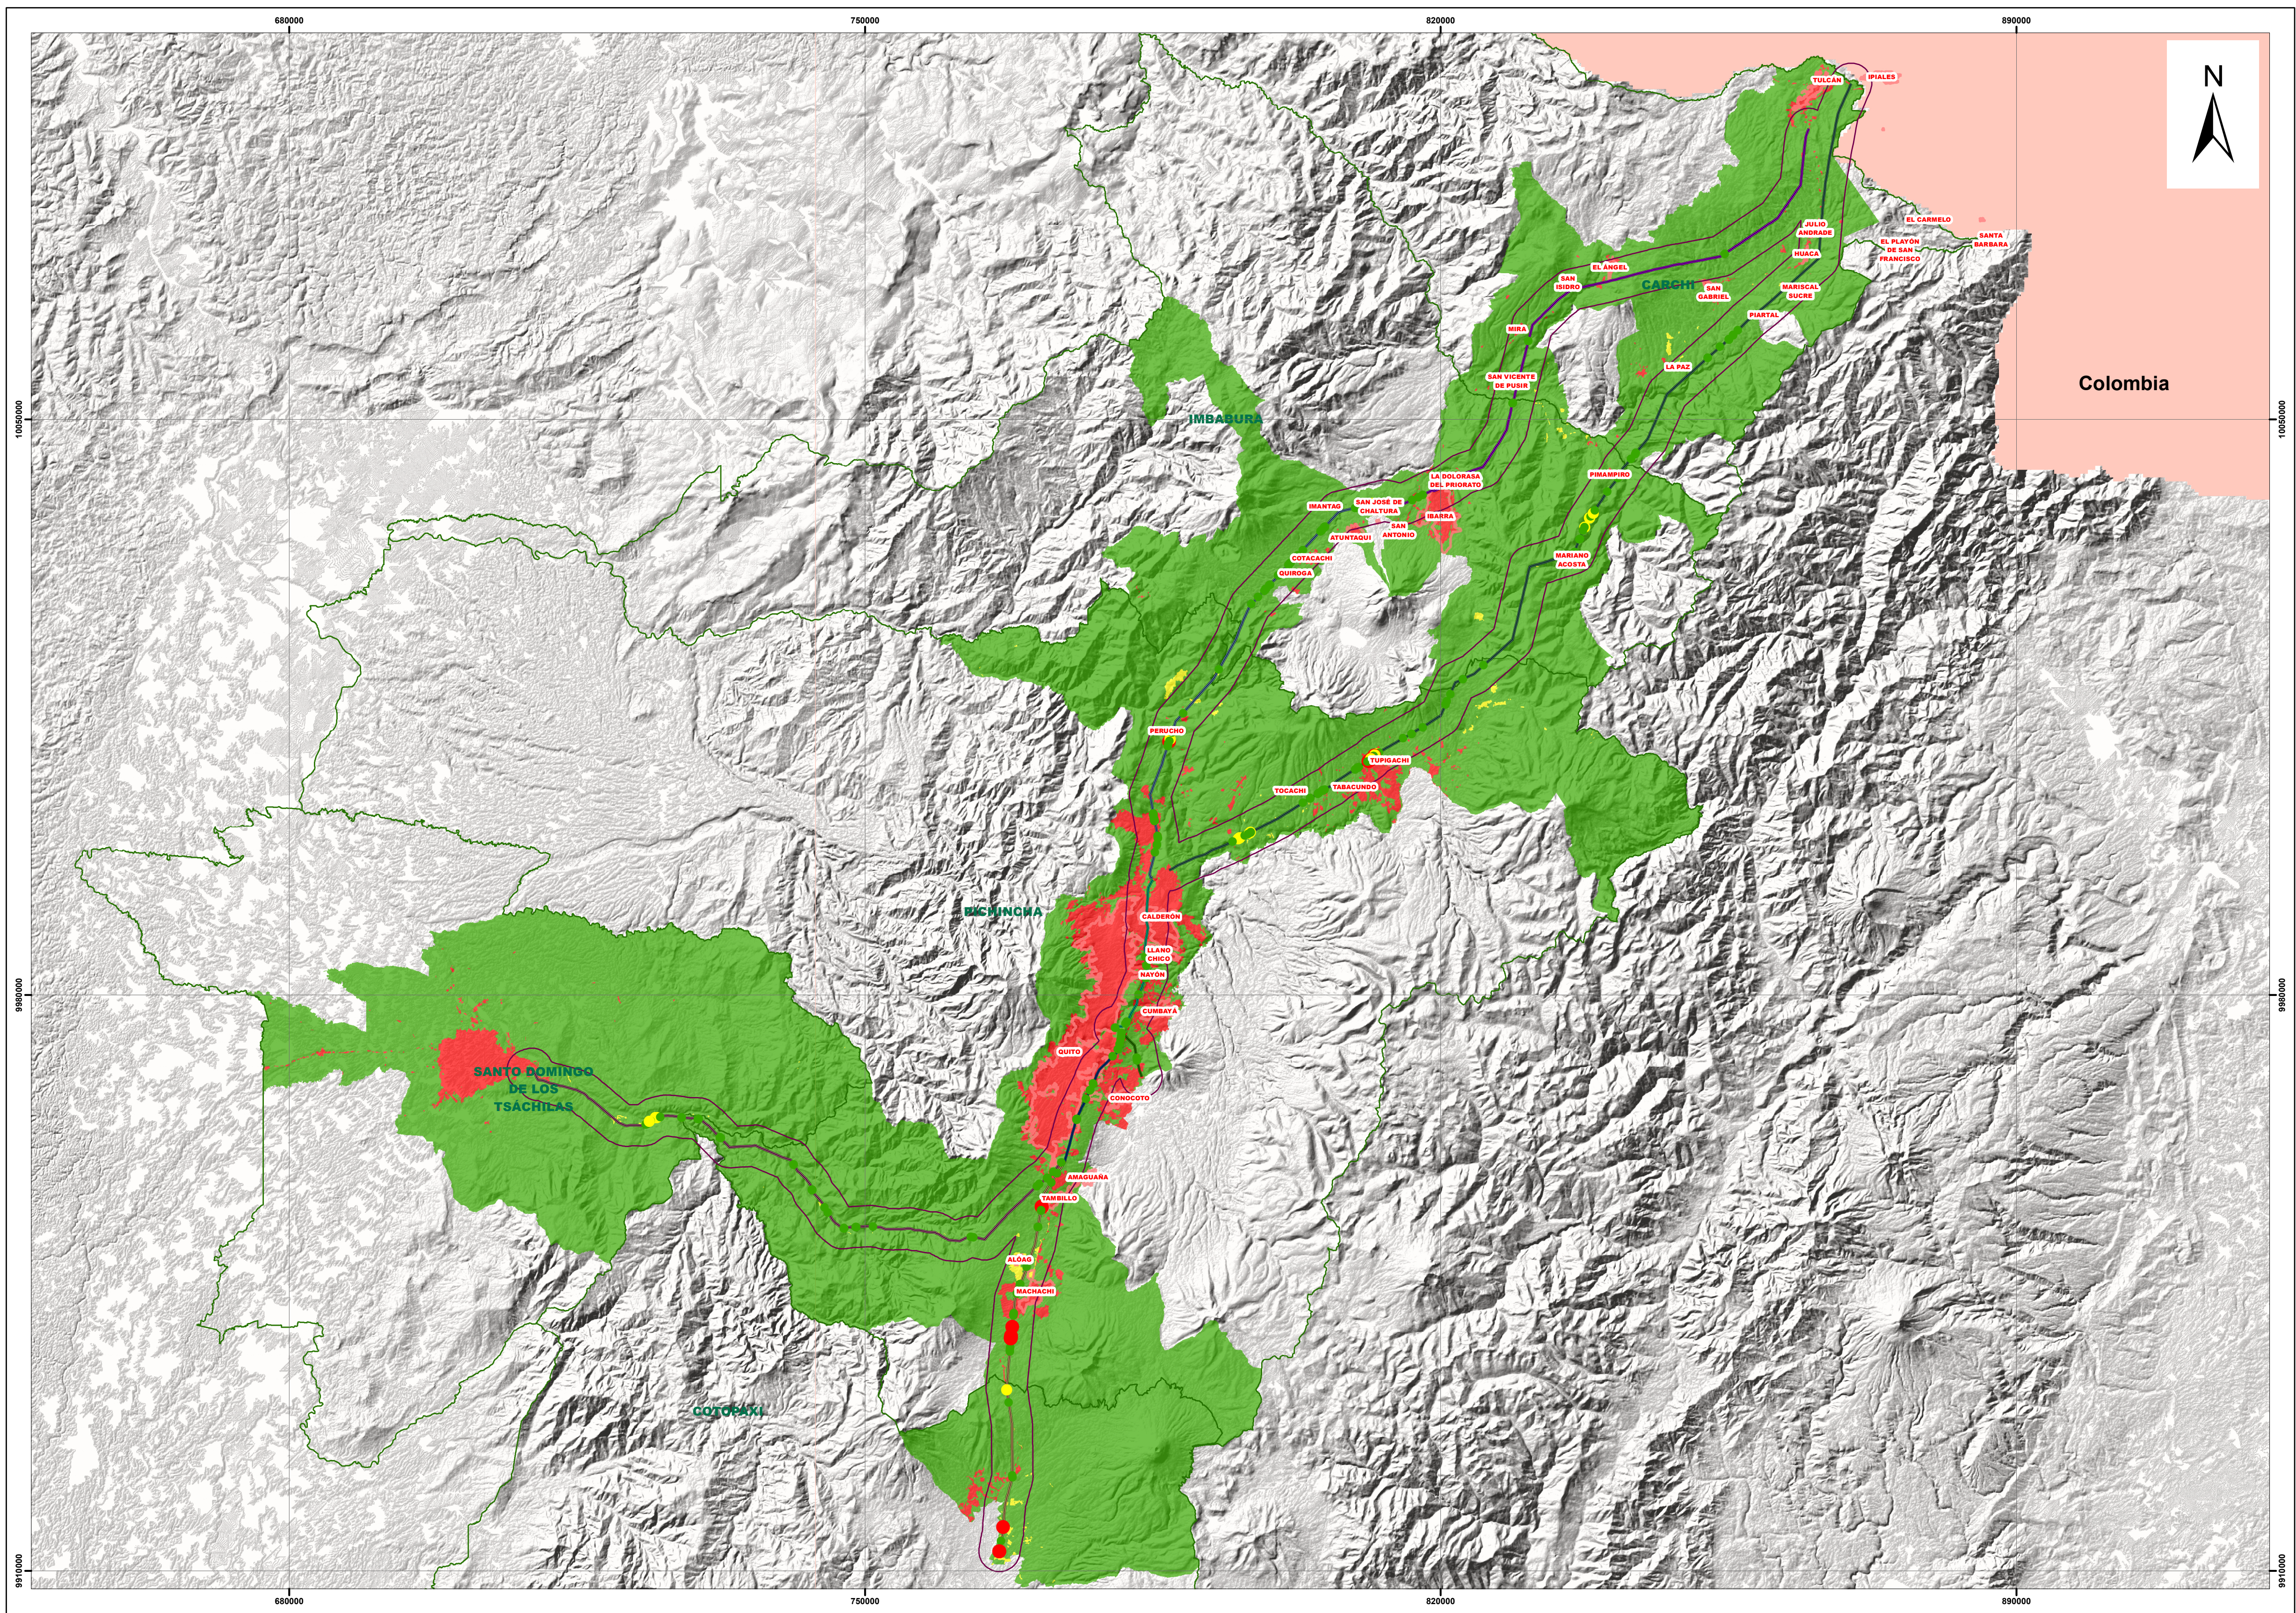

LEYENDA

Sensibilidad Social

Sensibilidad Edificaciones

Alta

Media

Baja

Sensibilidad Física	Área (Ha)	%
Baja	1004,68	91,38
Media	9,84	0,89
Alta	84,95	7,73
Total	1099,47	100



SIGNOS CONVENCIONALES

Zona urbana

Límite provincial

Área de estudio (Buffer 2.5 Km)

Línea de transmisión eléctrica

Guangopolo – Vicentina (138 kV)

Ibarra – Tulcán (138 kV)

Mulaló – Santa Rosa (138 kV)


Pomasqui – Ibarra (138 kV)

Pomasqui – Jamondino I (230 kV)

Sta. Rosa – Sto. Domingo (230 kV)

Santa Rosa – Vicentina (138 kV)

Vicentina – Pomasqui (138 kV)

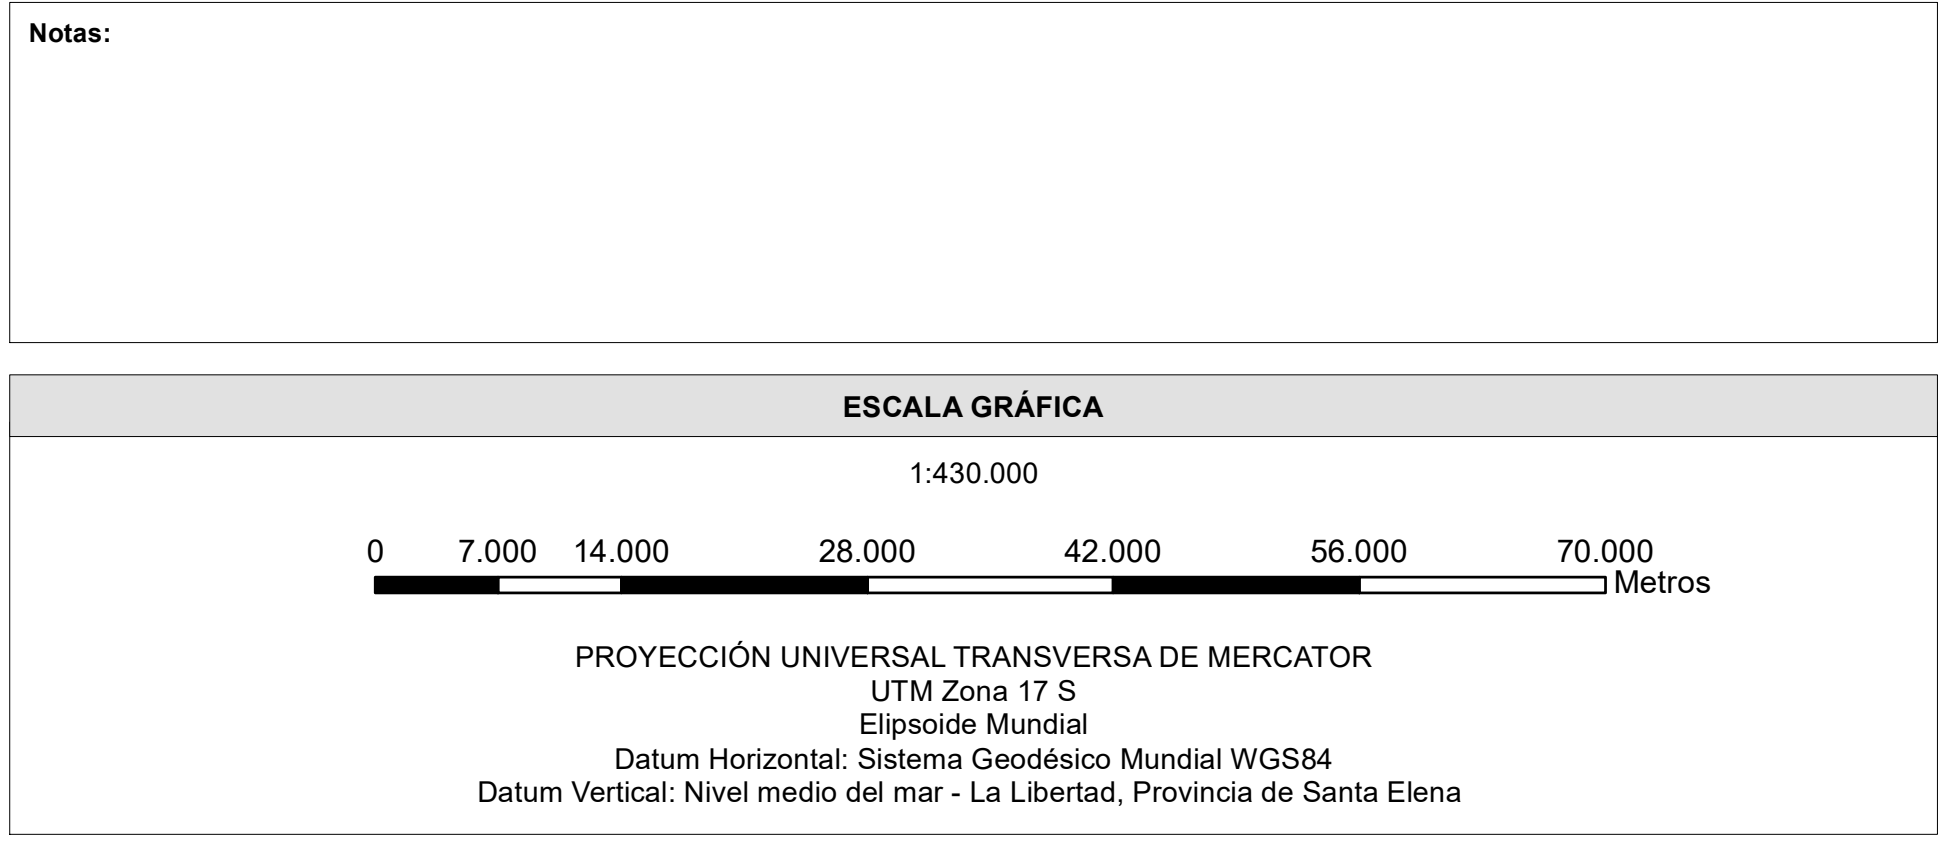

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST SISTEMA DE TRANSMISIÓN CONFORMADO POR LAS L/T GUANGOPOLO – VICENTINA, MULALÓ – SANTA ROSA – VICENTINA – POMASQUI – IBARRA – TULCÁN A 138 kV Y SANTA ROSA – SANTO DOMINGO Y POMASQUI – JAMONDINO I (PASTO – QUITO I) A 230 kV

CONTIENE:

27 MAPA DE SENSIBILIDAD SOCIAL

CÓDIGO PROYECTO:	001-CH-2020	ESCALA DE TRABAJO:	1:50.000
ARCHIVO DIGITAL:	EIA_EXPOST_LT_GUANGOPOLO/MXD	ESCALA IMPRESIÓN:	1:430.000
FUENTE:	IGM. (Varias fechas). Cartas Topográficas. 1:50000. CELECEP-TRANSELECTRIC. (Marzo, 2020). Infraestructura eléctrica. 1:1000 Equipo consultor. (2020). Áreas Sensibles. 1:50000	MAPA No:	01 de 01
ELABORADO POR:	CHARLIEG CIA LTDA, Equipo Consultor	APROBADO POR:	CELEC EP, TRANSELECTRIC
		DIRECTOR DEL PROYECTO:	Ing. Javier Gonzalez M.